


令和3年度 九頭竜川浄化センター流入状況、水質状況

・ 流入状況

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月
月合計(m³)	1,358,948	1,527,560	1,342,800	1,500,718	1,554,608	1,376,596
日平均(m³/日)	45,298	49,276	44,760	48,410	50,149	45,887

項 目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
月合計(m³)	1,345,969	1,456,961	1,698,473	1,584,024	1,333,302	1,370,534	17,450,493
日平均(m³/日)	43,418	48,565	54,789	51,098	47,618	44,211	47,810

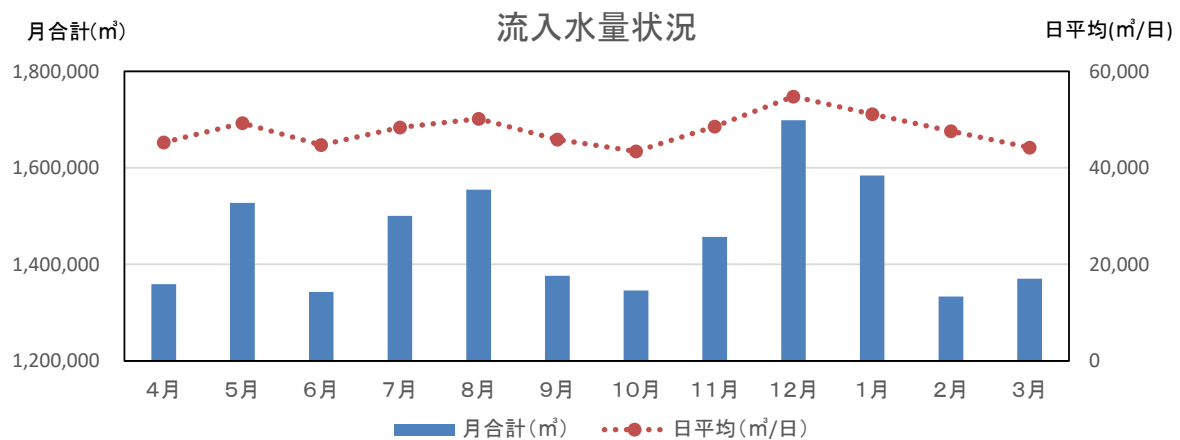

・ 水質状況

項 目	放流水		放流基準値	測定回数
pH (水素イオン濃度)	平均値	7.1	5.8～8.6	242
	最大値	7.3		
	最小値	6.8		
BOD (mg/ℓ) (生物化学的酸素要求量)	平均値	4.4	15mg/ℓ以下	138
	最大値	9.4		
	最小値	1.5		
S S (mg/ℓ) (浮遊物質)	平均値	2.8	40mg/ℓ以下	138
	最大値	6.2		
	最小値	1.0		
大腸菌群数 (個/cm³)	平均値	30未満	3,000個/cm³以下	46
	最大値	30未満		
	最小値	30未満		

※ 放流基準値は下水道法で定められている。