


令和4年度 九頭竜川浄化センター流入状況、水質状況

・ 流入状況

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月
月合計(m ³)	1,298,550	1,341,087	1,289,397	1,437,308	1,564,100	1,375,850
日平均(m ³ /日)	43,285	43,261	42,980	46,365	50,455	45,862

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
月合計(m ³)	1,412,572	1,301,222	1,716,798	1,512,597	1,465,572	1,383,598	17,098,651
日平均(m ³ /日)	45,567	43,374	55,381	48,793	52,342	44,632	46,846

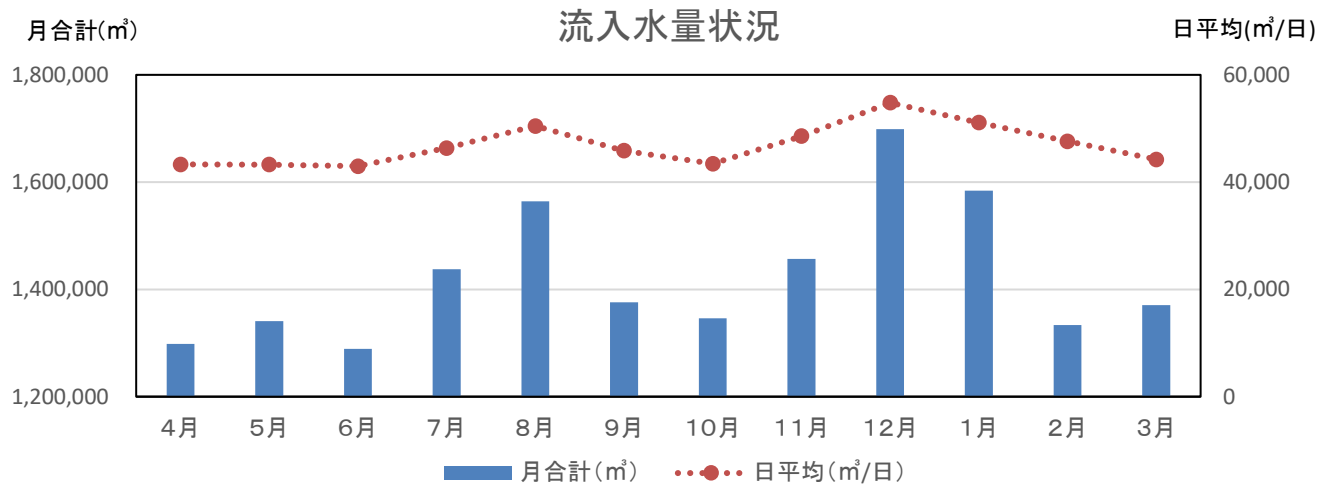

・ 水質状況

項目	放流水		放流基準値	測定回数
	平均値	最大値		
pH (水素イオン濃度)	平均値	7.0	5.8~8.6	243
	最大値	7.4		
	最小値	6.5		
BOD (mg/ℓ) (生物化学的酸素要求量)	平均値	5.4	15mg/ℓ以下	138
	最大値	14.6		
	最小値	1.8		
S S (mg/ℓ) (浮遊物質)	平均値	2.6	40mg/ℓ以下	138
	最大値	6.2		
	最小値	0.2		
大腸菌群数 (個/cm ³)	平均値	30未満	3,000個/cm ³ 以下	46
	最大値	30未満		
	最小値	30未満		

※ 放流基準値は下水道法で定められている。