


令和5年度 九頭竜川浄化センター流入状況、水質状況

・ 流入状況

| 項目                     | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 月合計(m <sup>3</sup> )   | 1,330,989 | 1,476,206 | 1,507,031 | 1,578,672 | 1,292,756 | 1,275,118 |
| 日平均(m <sup>3</sup> /日) | 44,366    | 47,620    | 50,234    | 50,925    | 41,702    | 42,504    |

| 項目                     | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        | 合計         |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 月合計(m <sup>3</sup> )   | 1,454,710 | 1,509,247 | 1,857,133 | 1,679,184 | 1,396,194 | 1,542,603 | 17,899,843 |
| 日平均(m <sup>3</sup> /日) | 46,926    | 50,308    | 59,908    | 54,167    | 48,145    | 49,761    | 48,907     |

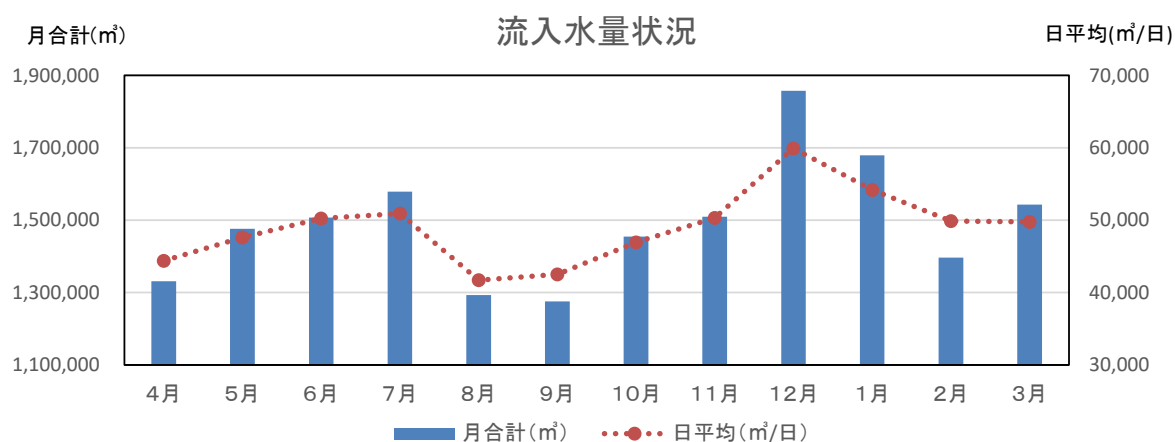

・ 水質状況

| 項目                            | 放流水 |      | 放流基準値                     | 測定回数 |
|-------------------------------|-----|------|---------------------------|------|
|                               | 平均値 | 最大値  |                           |      |
| pH<br>(水素イオン濃度)               | 平均値 | 7.0  | 5.8~8.6                   | 243  |
|                               | 最大値 | 7.4  |                           |      |
|                               | 最小値 | 6.4  |                           |      |
| BOD<br>(mg/l)<br>(生物化学的酸素要求量) | 平均値 | 5.9  | 15mg/l以下                  | 140  |
|                               | 最大値 | 14.6 |                           |      |
|                               | 最小値 | 1.9  |                           |      |
| S S<br>(mg/l)<br>(浮遊物質)       | 平均値 | 2.0  | 40mg/l以下                  | 143  |
|                               | 最大値 | 6.2  |                           |      |
|                               | 最小値 | 0.4  |                           |      |
| 大腸菌群数<br>(個/cm <sup>3</sup> ) | 平均値 | 30未満 | 3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 | 47   |
|                               | 最大値 | 140  |                           |      |
|                               | 最小値 | 30未満 |                           |      |

※ 放流基準値は下水道法で定められている。