


令和6年度 九頭竜川浄化センター流入状況、水質状況

・ 流入状況

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月
月合計(m³)	1,404,001	1,429,476	1,371,344	1,658,701	1,320,810	1,236,126
日平均(m³/日)	46,800	46,112	45,711	53,506	42,607	41,204

項 目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
月合計(m³)	1,418,613	1,514,397	1,926,488	1,714,076	1,523,782	1,492,240	18,010,054
日平均(m³/日)	45,762	50,480	62,145	55,293	54,421	48,137	49,343

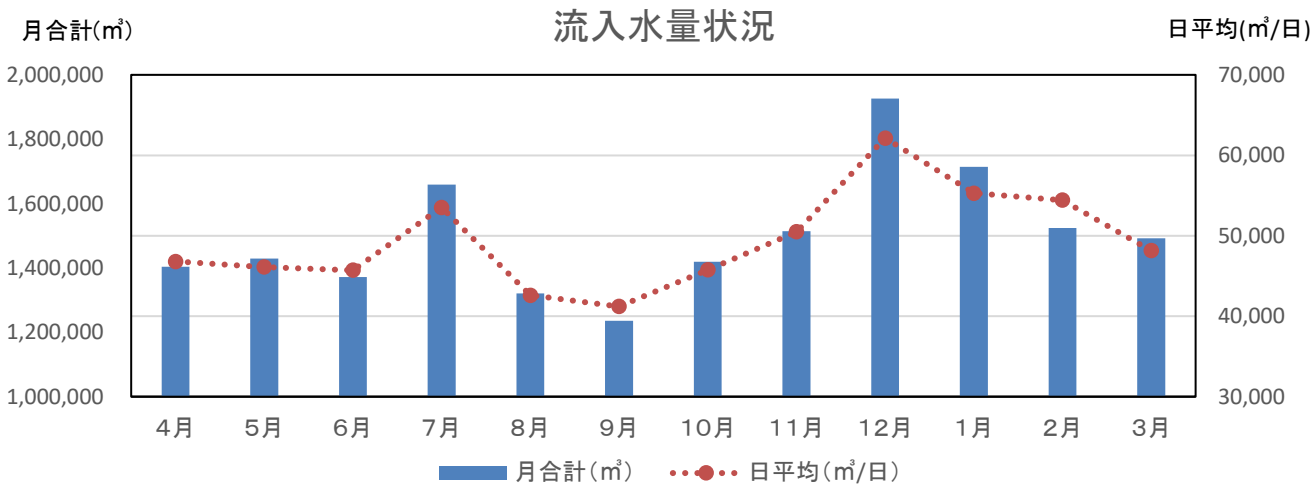

・ 水質状況

項 目	放流水		放流基準値	測定回数
pH (水素イオン濃度)	平均値	7.0	5. 8～8. 6	243
	最大値	7.4		
	最小値	6.5		
BOD (mg/ℓ) (生物化学的酸素要求量)	平均値	5.6	15mg/ℓ以下	143
	最大値	14.5		
	最小値	1.3		
S S (mg/ℓ) (浮遊物質)	平均値	2.5	40mg/ℓ以下	144
	最大値	7.2		
	最小値	0.2		
大腸菌群数 (個/cm³)	平均値	30未満	3,000個/cm³以下	49
	最大値	87		
	最小値	30未満		

※ 放流基準値は下水道法で定められている。