


令和7年度 九頭竜川浄化センター流入状況、水質状況

・ 流入状況

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月
月合計(m ³)	1,329,886	1,339,165	1,402,181	1,305,947	1,387,406	1,386,568
日平均(m ³ /日)	44,330	43,199	46,739	42,127	44,755	46,219

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
月合計(m ³)	1,481,654	1,453,416	1,611,692	1,681,627	1,397,418	1,394,225	17,171,185
日平均(m ³ /日)	47,795	48,447	51,990	54,246	49,908	44,975	47,044

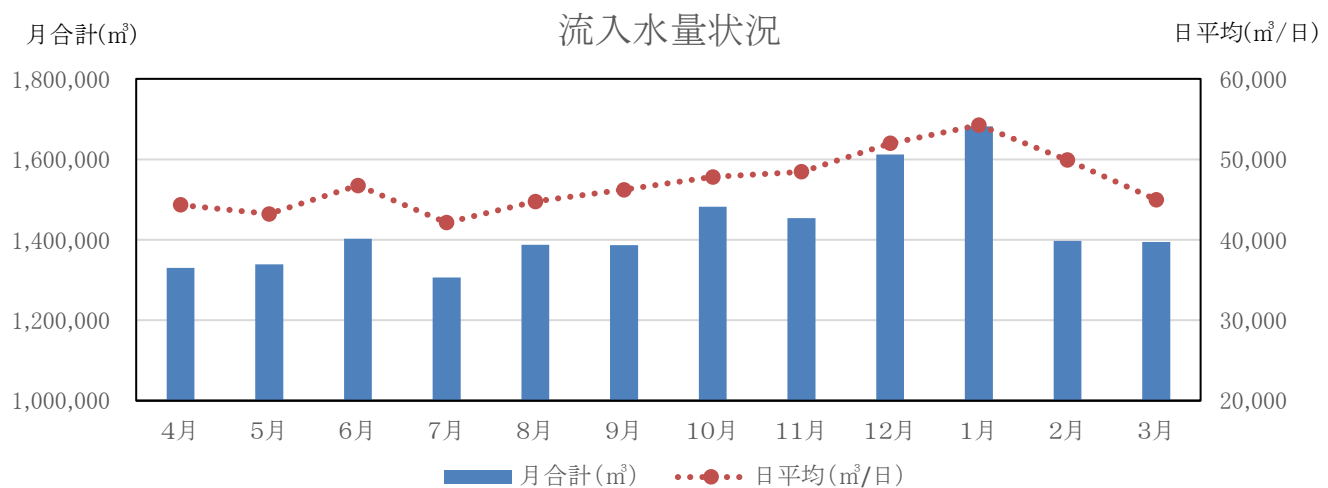

・ 水質状況

項目	放流水		放流基準値	測定回数
	平均値	最大値		
pH (水素イオン濃度)	平均値	7.0	5.8~8.6	242
	最大値	7.6		
	最小値	6.2		
BOD (mg/ℓ) (生物化学的酸素要求量)	平均値	5.4	15mg/ℓ以下	142
	最大値	14.4		
	最小値	1.2		
SS (mg/ℓ) (浮遊物質)	平均値	2.6	40mg/ℓ以下	144
	最大値	12		
	最小値	0.6		
大腸菌 (CFU/ml)	平均値	30未満	800CFU/ml以下	48
	最大値	200		
	最小値	30未満		

※ 放流基準値は下水道法で定められている。